


物品仕様書

No.	項目	内容
1	契約番号	第72号
2	品名	天吊型エアコン(糸魚川中学校) の新品で、下記の内容を満たすもの。
3	数量	1式
4	規格	<p>1 天吊型エアコン 室内機／1台 室外機／1台</p> <p>(1)室内機</p> <p>電源 単相200V</p> <p>冷房能力 10.0kw 相当</p> <p>暖房能力 11.2kw 相当</p> <p>室内機寸法 幅1600×奥行680×高さ230mm 程度</p> <p>ワイヤードリモコン 1台</p> <p>(2)室外機(耐塩害仕様)</p> <p>電源 三相200V</p> <p>外寸寸法 幅950×奥行330×高さ1018mm 程度</p> <p>2 機器取付、電気工事 一式 (設置位置は、別紙図面のとおりに)</p> <p>電気工事</p> <p>室外機架台設置 架台の規格は問いません。</p> <p>機器搬入据付</p> <p>冷媒配管、ドレン配管、制御配線、機器接続工事</p> <p>・上記は想定される作業内容です。見積にあたっては、現場確認をお願いします。</p> <p>・設置、解体、廃棄処分に必要な材料及び諸経費を含めてください。(新規設置)</p> <p>・エアコン設置の作業日程は、落札者との協議により決定します。</p>
5	付属品	取扱説明書ほかメーカー標準付属品一式
6	参考銘柄	三菱 PCZ-ERMP112K4 (室内機:PC-RP112KA20、室外機:PUZ-ERMP112LA14-BS)
7	同等品	可
8	納入場所	糸魚川中学校 1F配膳室
9	その他	<p>(1)組立・搬入・各種設定・接続等の費用も含め使用可能な状態での納品を前提として見積りをお願いします。</p> <p>(2)同等品での入札を希望される場合は、公告文で指定する期限までに「同等品確認申請書兼承認書」にその規格等が容易に判断できるメーカー仕様書(仕様表、寸法図など)を添付して提出してください。</p> <p>※規格に変更がない後継品の場合は、申請不要です。</p> <p>(3)現場確認を希望する場合は、事前に日時を調整しますので、下記までご連絡ください。</p> <p>連絡先／こども課 管理係 電話025-552-1511</p> <p>(4)保証期間は納入完了の日から起算して1年間とします。又この期間において材質・縫製等の不良による故障・破損等の欠陥を認めた場合、その修理は無償(部品代金も含む)で対応をお願いします。</p>
10	担当課・係	こども課 管理係


アリーナ1階平面図

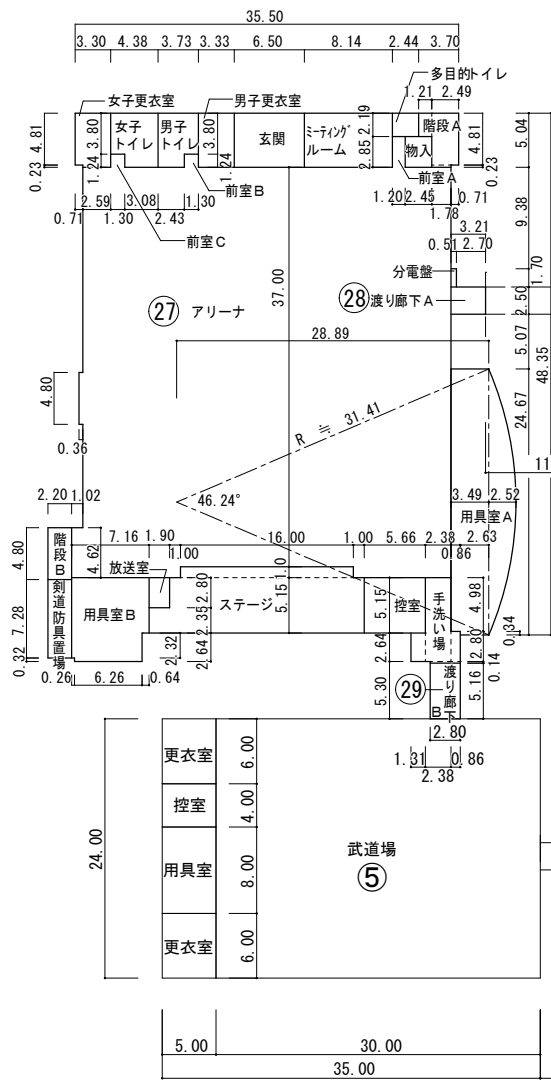

渡り廊下	
室名	面積
渡り廊下	2.50 × 6.01 = 15.025
⑦	≒ 15m ²
渡り廊下	5.30 × 2.80 = 14.84
⑳	≒ 14m ²

多目的スペース
 0.55 × 5.00 = 2.7500
 19.72 × 10.00 = 197.2000
 計 199.9500

1階平面図

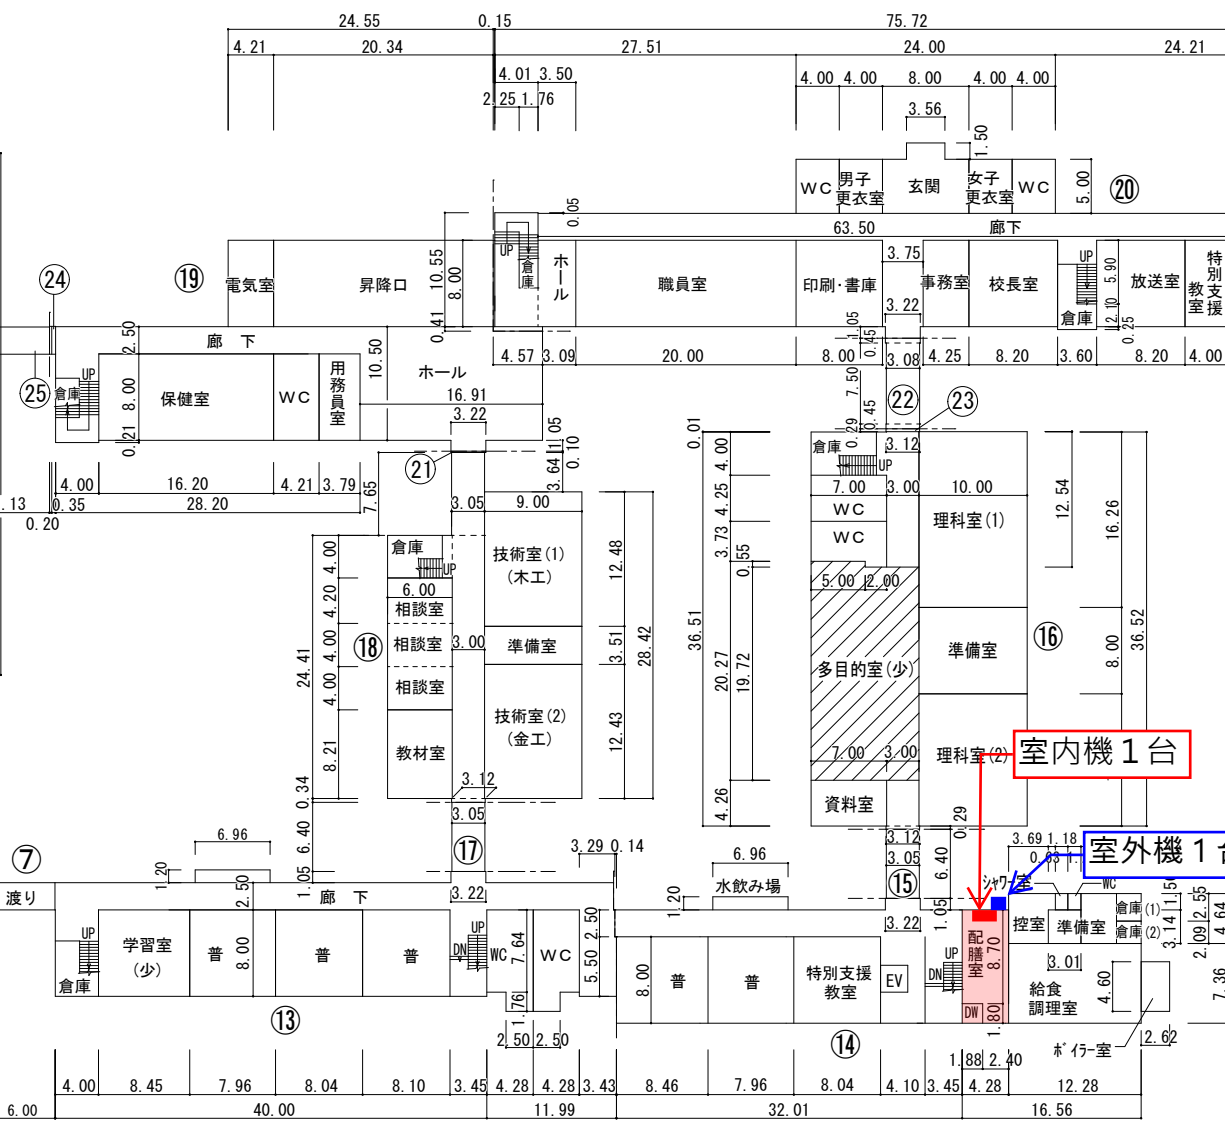

給食室	
室名	面積
給食調理室	12.28 × 7.36 = 90.3808
配膳室	4.28 × 8.70 = 37.2360
2.40 × 1.80 = 4.3200	計 41.5560
控室	3.69 × 4.64 = 17.1216
0.63 × 1.50 = 0.9450	計 18.0666
準備室	3.30 × 4.64 = 15.3120
3.01 × 3.14 = 9.4514	計 24.7634
シャワー室	1.18 × 1.50 = 1.7700
便所	1.20 × 1.50 = 1.8000
倉庫(1)	2.28 × 2.55 = 5.8140
倉庫(2)	2.28 × 2.09 = 4.7652
1.40 × 2.62 = 3.6680	計 12.0520
合計	200.9680 ≒ 201m ²

⑤ 柔剣道場	
室名	面積
武道場	24.00 × 30.00 = 720.00
計	720.00
更衣室	6.00 × 5.00 = 30.00
計	30.00
控室	4.00 × 5.00 = 20.00
計	20.00
用具室	8.00 × 5.00 = 40.00
計	40.00
更衣室	6.00 × 5.00 = 30.00
計	30.00
合計	840.00m ²

室内機 1台

室外機 1台