

市内4中学校への移動式エアコンの設置について

消防本部消防防災課
教育委員会事務局こども課

1 設置目的


市は、近年の記録的な猛暑を受け、熱中症対策として学校体育館における空調設備の整備を検討していましたが、この度、国の令和6年度一般会計補正予算（第6号）で新設された「新しい地方経済・生活環境創生交付金」を活用し、災害時に避難所となる市内4中学校体育館にエアコンを2台ずつ設置しました。

災害時は避難所となる中学校体育館の熱中症対策を強化し、平時は夏季において授業や学校行事などで適切な運動や遊びができるよう使用してまいります。

2 移動式エアコンの性能等

大きさ、重量	高さ 1.57m×幅 1.1m×長さ 1.2m、220kg/1台	イメージ図  防球ネットあり 吹出口風速 8m 体感温度 14℃
電源	三相 200V、電気はディーゼル発電機（リース） 燃料は軽油（1時間あたり3リットル消費）	
馬力、冷房能力	4馬力（最大7馬力）、10.0kw	
風の到達距離	約50m（周囲温度29℃、湿度50%の条件時）	
事業費	①移動式エアコン本体8台 13,750,000円（税込） ②発電機（リース）4台 655,600円（税込） ③体育館配線修繕4校一式 2,530,000円（税込） 合計 16,935,600円（税込） ※発電機の燃料費は含めていません。	
財源	令和6年度、国補正予算を活用した「避難所生活環境向上整備事業」 新しい地方経済・生活環境創生交付金（地域防災緊急整備型）を活用 補助率1/2、特別交付税措置あり、実質市負担は事業費の2～3割程度	
耐用年数	13年	
その他	暖房も使用できるが、暖かさは限定的のため使用しない予定。	

3 今回設置する移動式エアコンの特徴

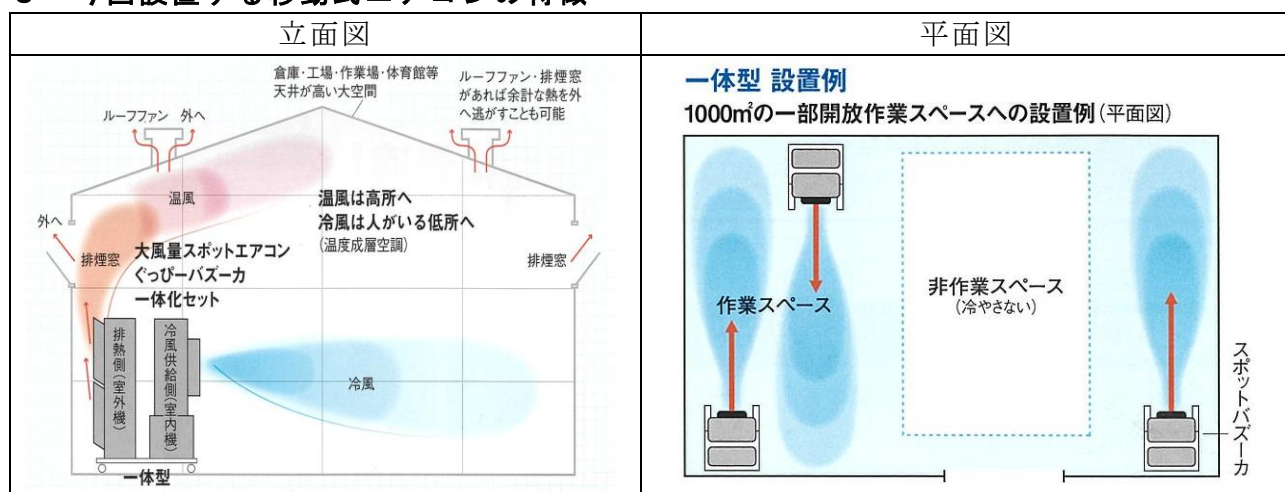

4 お披露目

- 日時 令和7年6月30日（月）午前8時45分から9時35分まで
- 場所 糸魚川市立糸魚川中学校体育館
※体育館北側玄関からお入りください。