


構造一般事項		
1. 使用材料	イ) コンクリート ロ) 鉄筋 ハ) 鉄骨	FC=180 4/m ² SD30 SS41 STKR 41 SSC41
2. 基礎形式	直接基礎	地耐力 $f_c=20$ 1/m ²
3. 地 業	イ) 基礎下 ロ) 地中掘下 ハ) 床下	捨てコンクリート 50+ 栗石 150 捨てコンクリート 50+ 栗石 150 捨てコンクリート 50+ 栗石 150
4. 鉄筋記号	呼称径	D10 D13 D16 D19 D22 D25
	表示記号	● × ○ ● ○ ○
5. 鉄筋の継手	D16 以下 重ね継手 D19 以上 カス圧接 (形状に関する規定は、天通仕様書による)	
6. その他	その他の事項については、東北電力(株)建築工事共通仕様書、建築工事標準仕様書・同解説、JASS5「鉄筋コンクリート工事」、JASS6「鉄骨工事」(最新版)による。	

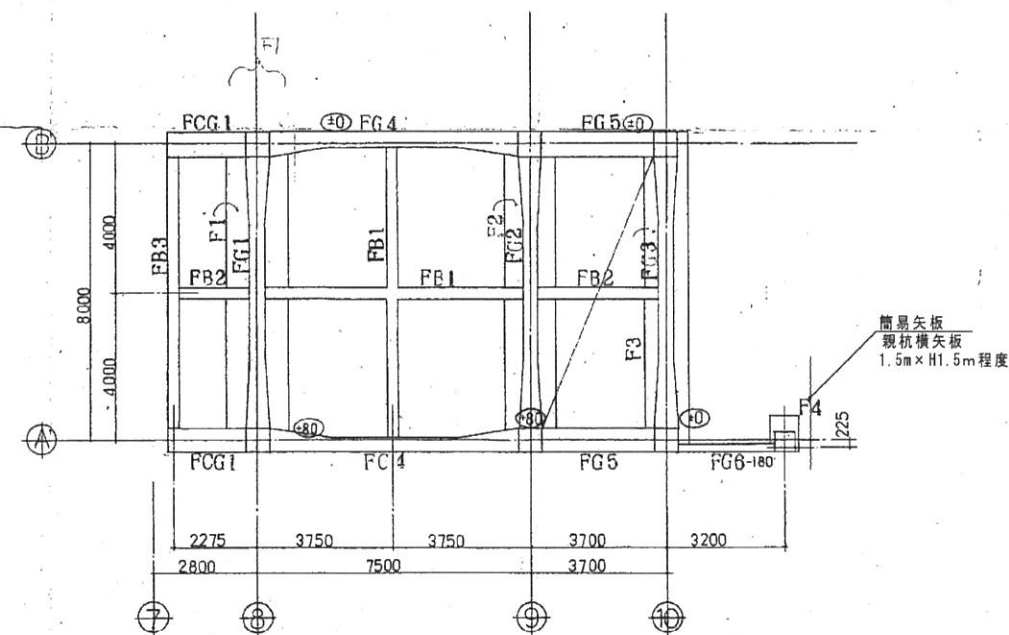



- 1) スラブはすべてFS1とする。
2) 鉄筋の太さは、GL-150とする。
3) ○内鉄筋はGLからのスラブのより下りを表す。
4) 漢記号の後の鉄筋はGLからの深のより下りを表す。

基礎伏図

1級建築士登録第76260号
吉田 隆


年月日	図面サイズ	尺数	工務科
・	A2	1/100	糸魚川(営)増築工事
承認者	製作者	図名	構造一般事項
⑤	⑤	基礎伏図	
東北電力株式会社		図記号	H
新潟支店発電部		番号	S-1

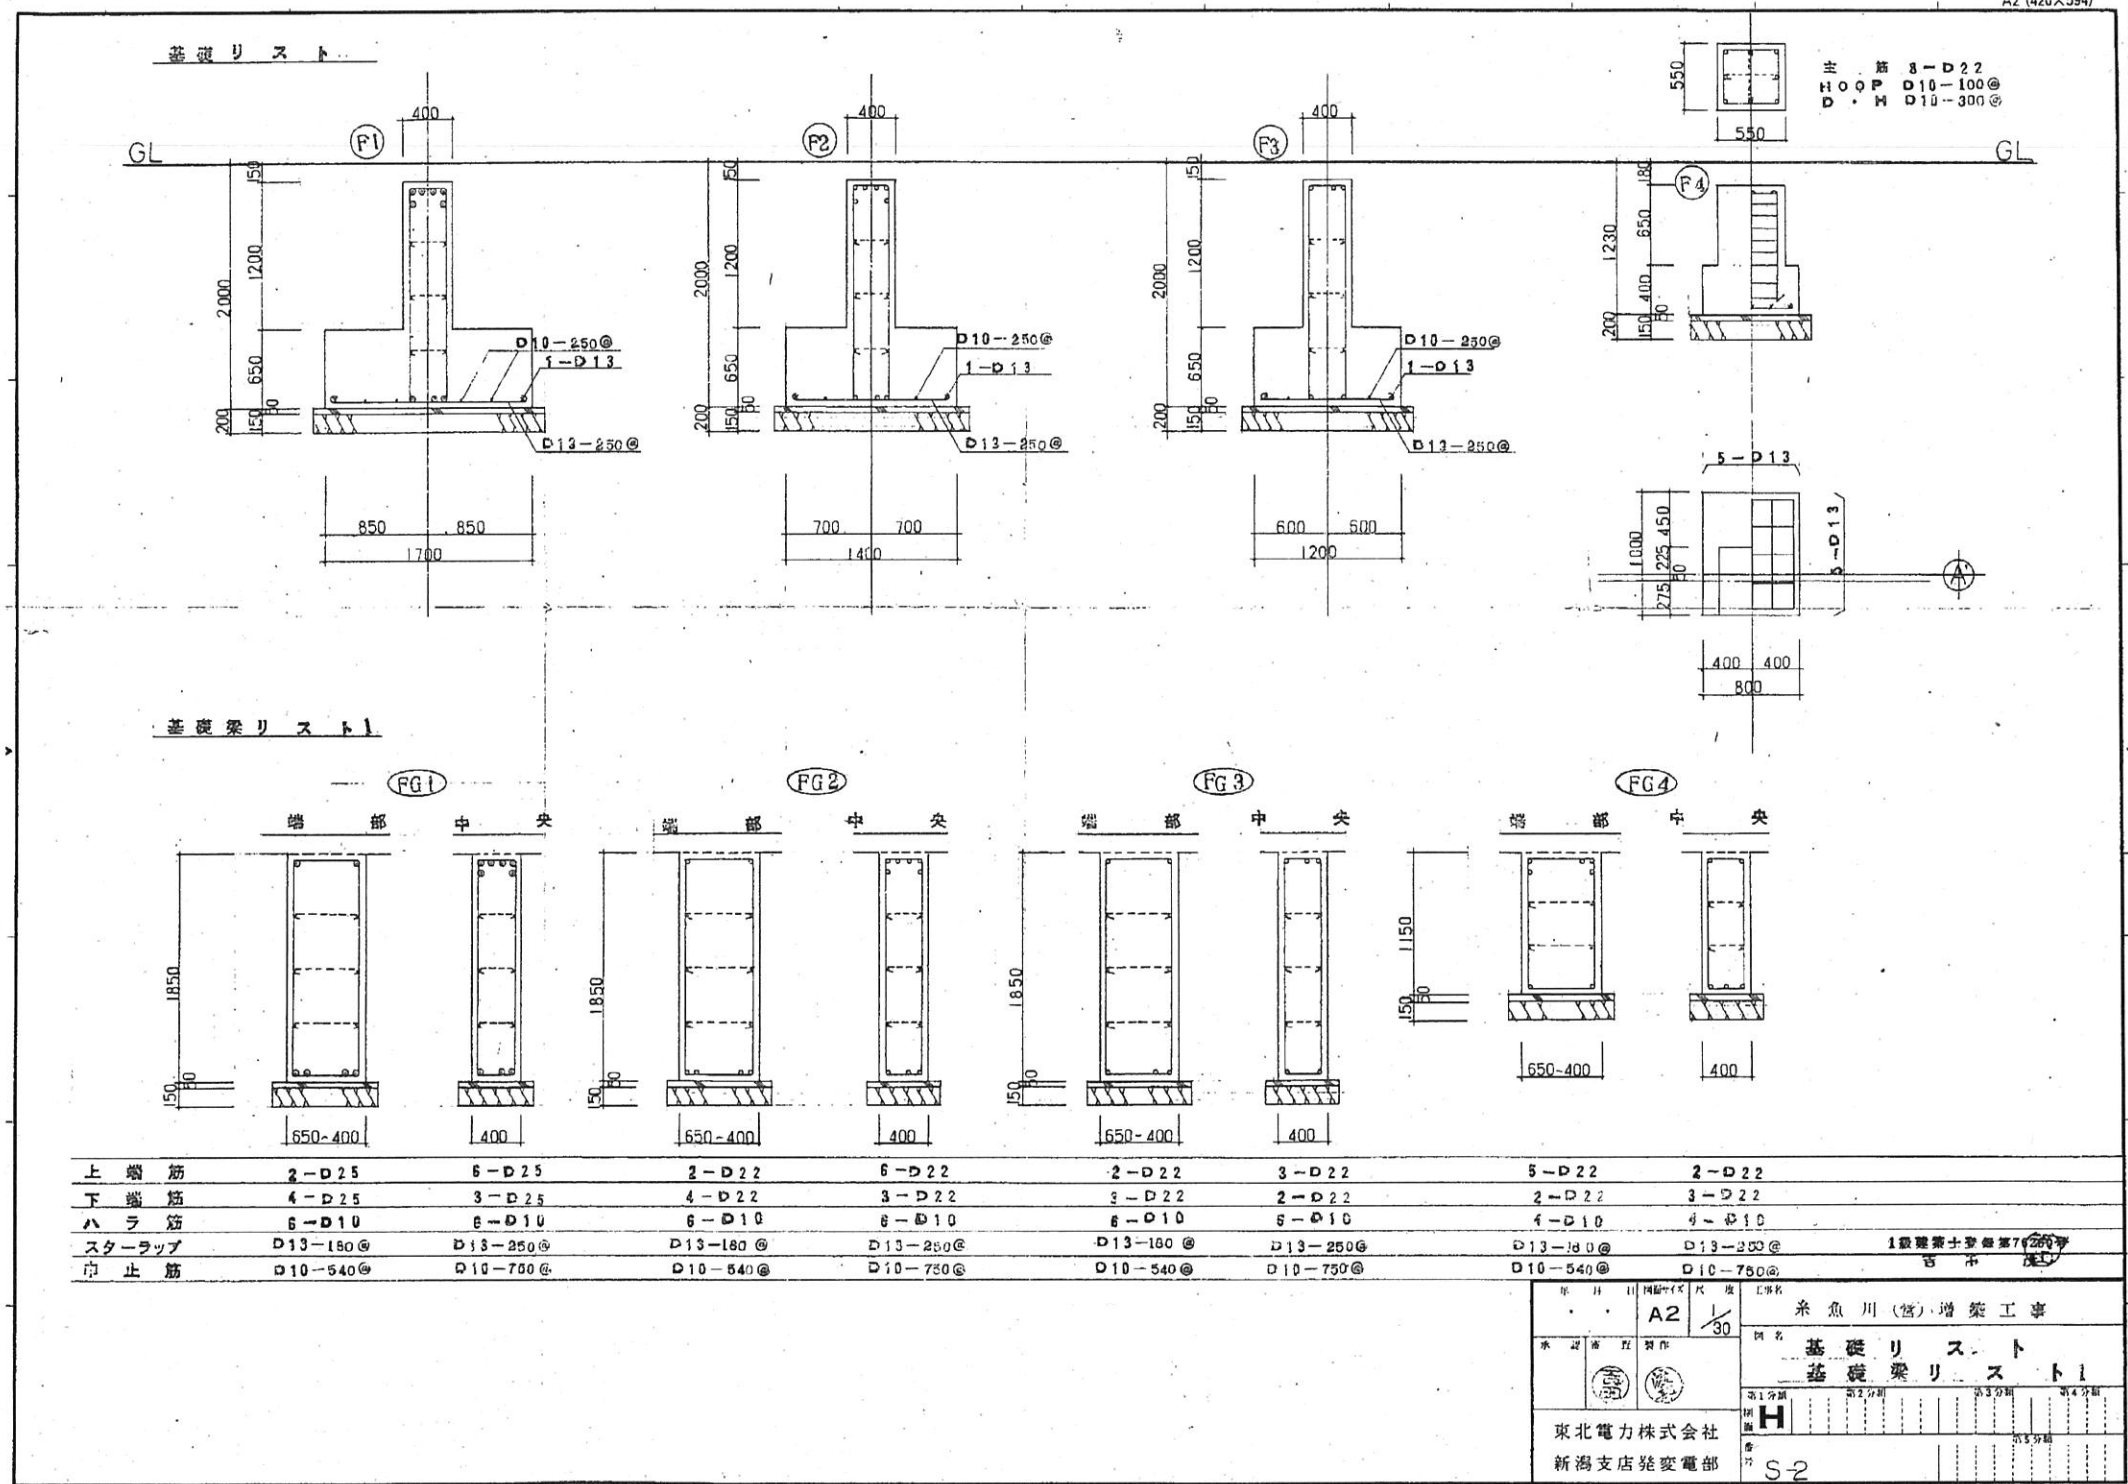




上端筋	3-D22	2-D19	6-D22	3-D22	2-D22	3-D22	3-D22	2-D22
下端筋	3-D22	2-D19	2-D22	2-D22	5-D22	3-D22	2-D22	4-D22
ハラ筋	4-D10	2-D10	4-D10	2-D10	2-D10	2-D10		
スターラップ	D13-180@	D10-250@	D13-180@		D10-200@	D10-200@		D10-200@
巾止筋	D10-540@	D10-750@	D10-540@		D10-600@	D10-600@		



床 版 リ ス ト			
符 号	厚 さ	主 筋 方 向	配 力 筋 方 向
FS1	上	D10-D13-150 @	D10-D13-200 @
	下	D10-D13-150 @	D10-D13-200 @




1級建築士登録第78260号
吉田

年	月	日	送付先	氏名	住所
			A2	1/30	赤魚川(登)増築工事
承認	審査	発行	図名 基礎梁リスト2		
 			雑詳線図		
第1分圖		第2分圖		第3分圖	第4分圖
H					
東北電力株式会社					
新潟支店発電部					
番号 S-3					


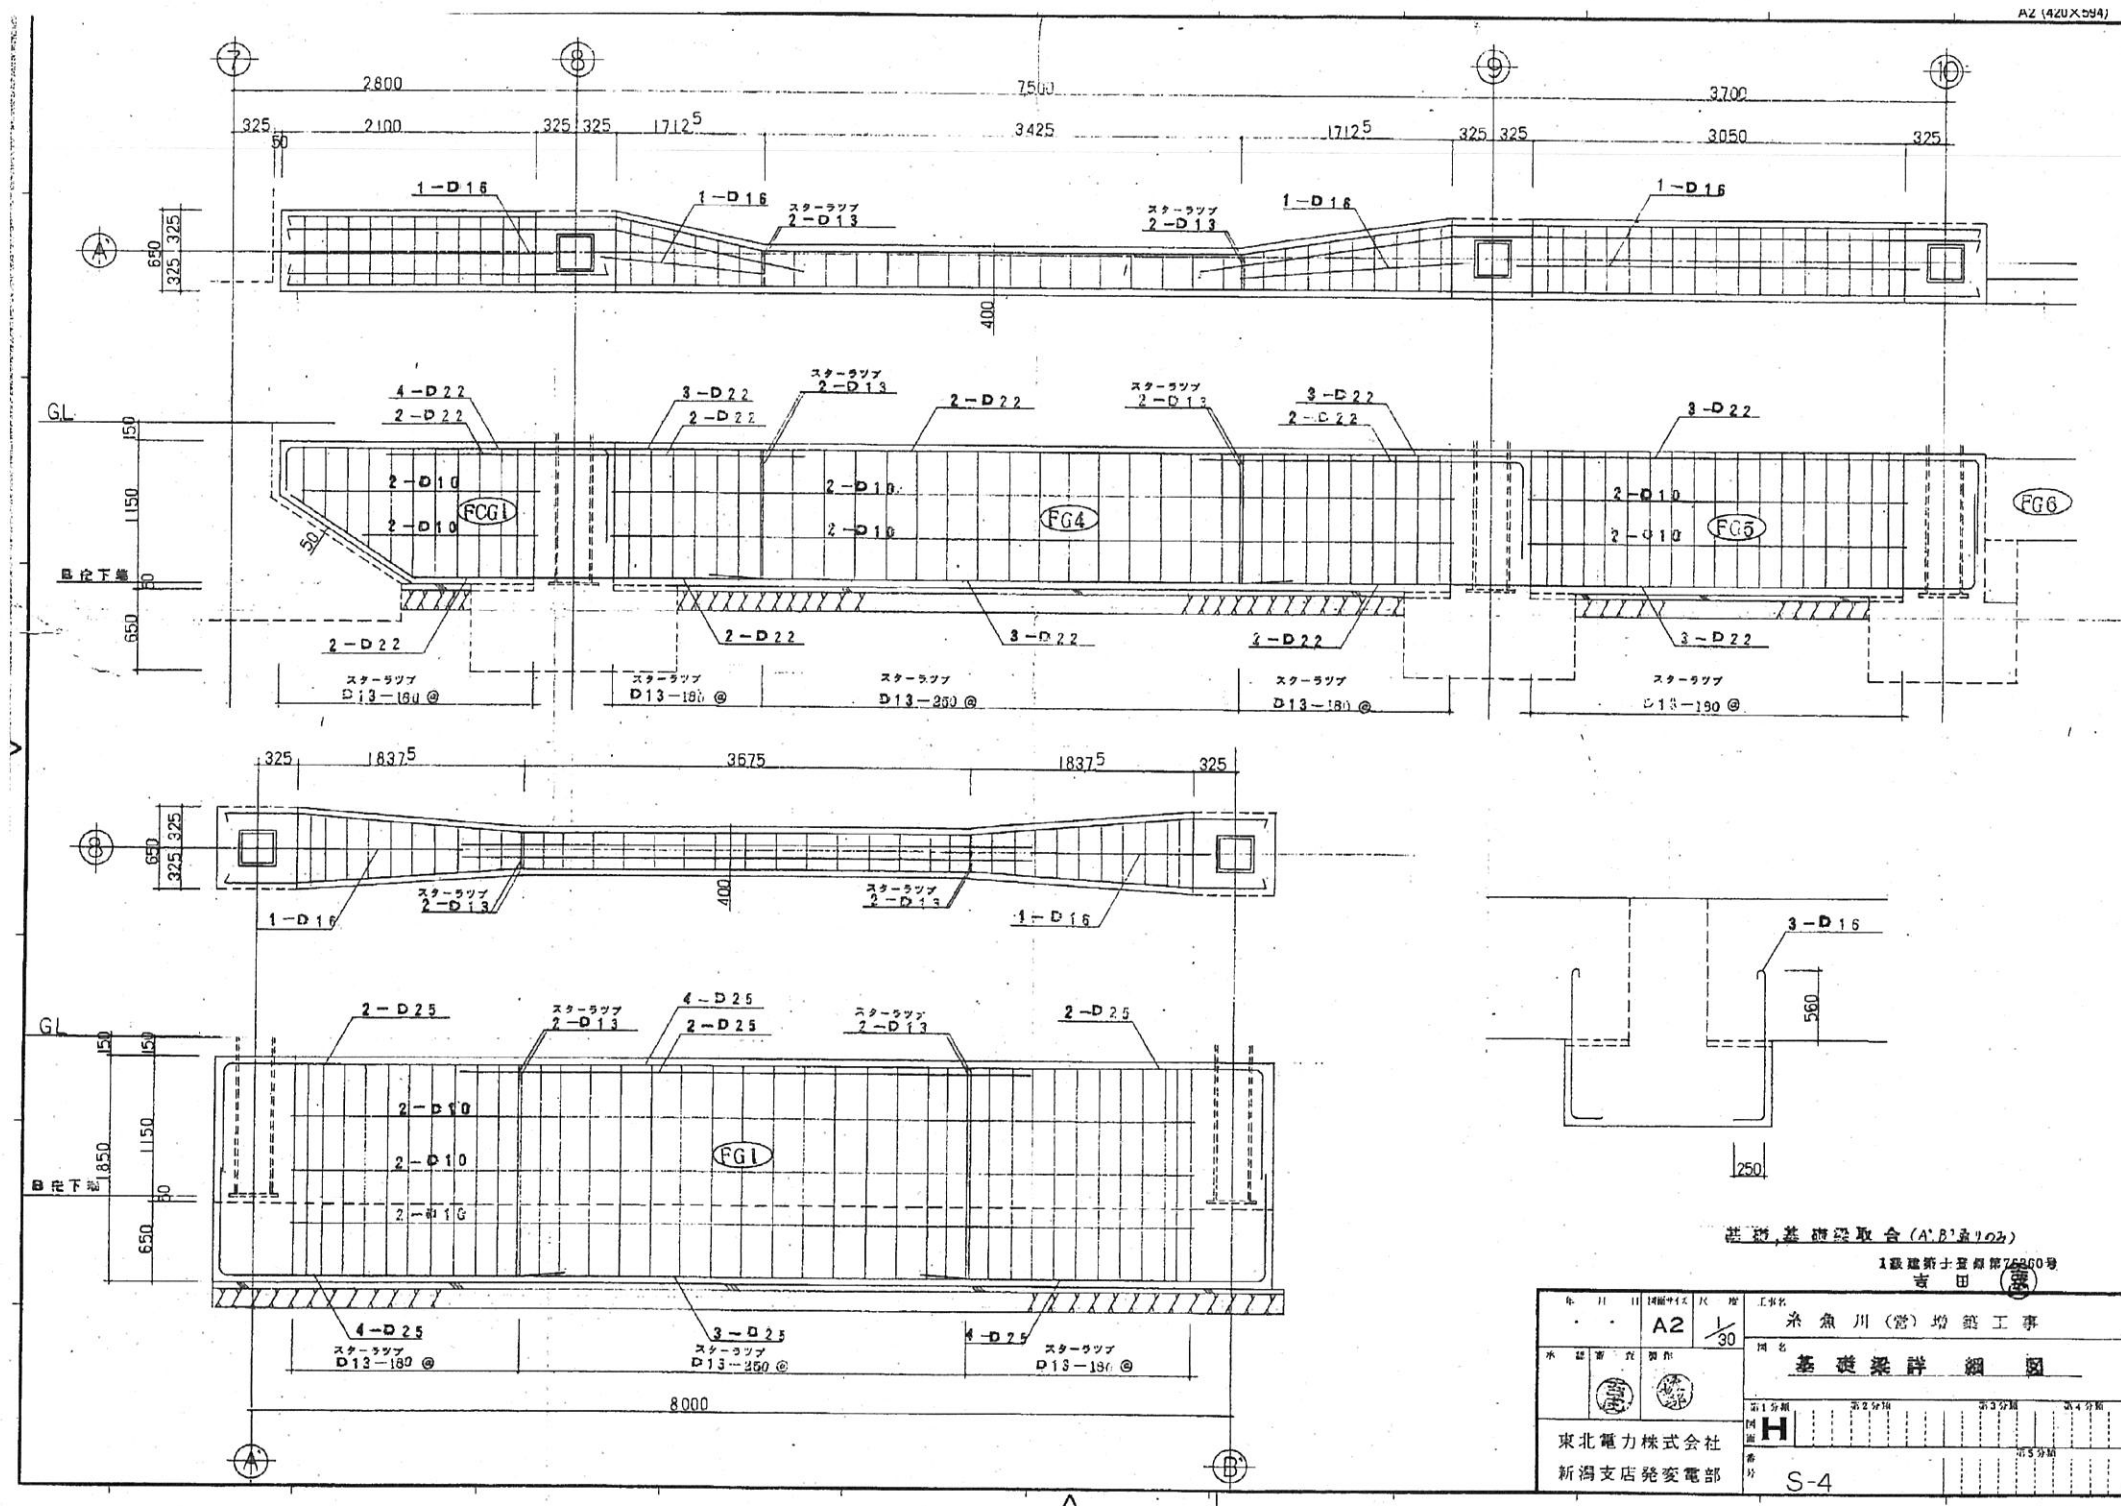


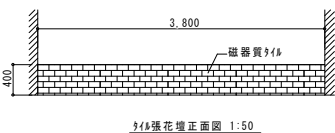


工 作 物 一 覧 表					
番号	名 称	規 格	認定数量	単位	摘要
1	垂鉛ノリ鋼管	32A・屋外露出給水管	3.10	m	
2	n・k2' (S造側)	32A	2.00	ヶ所	
3	n・k2' (RC造側)	32A	2.00	ヶ所	
4	U字溝 [9'・レ・フナ' 蓋付]	幅150mm×高さ150mm	10.00	m	
5	U字溝 [蓋無]	幅120mm×高さ120mm	17.10	m	
6	コクリト通す	内法450mm×450mm	14.00	ヶ所	
7	屋外排水配管 (雨水)	φ100mm・硬質塩化ビ管	53.30	m	21.9+17.6+1.9+2.1+2.5+2.8+3.0+1.5
8	屋外排水配管 (汚水)	φ100mm・硬質塩化ビ管	48.00	m	27.1+6.6+2.5+2.9+2.9+0.6+2.5+2.9
9	塩ビ製n・イ'・イ'n・ト鋼	φ150mm・スリット	3.00	ヶ所	
10	塩ビ製n・イ'・イ'n・ト鋼	φ150mm・45'・90' 曲り	1.00	ヶ所	
11	塩ビ製n・イ'・イ'n・ト鋼	φ200mm・45'・90' 合流	3.00	ヶ所	
12	塩ビ製n・イ'・イ'n・ト鋼	φ200mm・スリット	1.00	ヶ所	
13	塩ビ製n・イ'・イ'n・ト鋼	φ200mm・45'・90' 曲り	1.00	ヶ所	
14	動力設備	高圧幹線・巻上設備	1	式	
15	3/8塩花壇	L3,800mm×H400mm・花壇用土共	1.00	ヶ所	
16	ブ・ロツ様平門柱	450mm×250mm・高さ1,450mm	2.00	ヶ所	
17	ブ・ロツ様欄	厚120mm・6段様・笠木付	49.60	m	13.0+25.1+11.5
18	土間コクリト叩き	厚150mm・有筋	226.05	m ²	
19	コクリト打洗場	内法500mm×500mm・給排水設備除く	2.00	ヶ所	
20	掲示板	幅2,400mm×高さ1,500mm	1.00	ヶ所	
21	ハシト・8・8	600mm×600mm×600mm・中耐ふた付き	2.00	ヶ所	
22	消音設備 (RC造側)	鋼管40A・t'・y'f1.00m	45.00	m	2.6+0.5+16.1+0.5+6.4+0.4+17.2+1.3
23	消音設備 (S造側)	鋼管40A・t'・y'f1.00m	23.30	m	9.0+14.3




18	土間コンクリート吹き厚 150mm・有筋	
番号	計算式	面積
1	$8.63 \times 4.14 \div 2$	17.864
2	$9.56 \times 4.99 \div 2$	23.852
3	$11.94 \times 2.38 \div 2$	14.208
4	$13.85 \times 3.12 \div 2$	21.606
5	$7.28 \times 0.07 \div 2$	0.254
6	$13.59 \times 3.27 \div 2$	22.219
7	$18.81 \times 1.98 \div 2$	18.621
8	$32.21 \times 1.53 \div 2$	24.640
9	$35.75 \times 4.14 \div 2$	74.002
10	$4.41 \times 3.81 \div 2$	8.401
11	$3.82 \times 0.20 \div 2$	0.382
	計定	226.049
		226.05 m ²

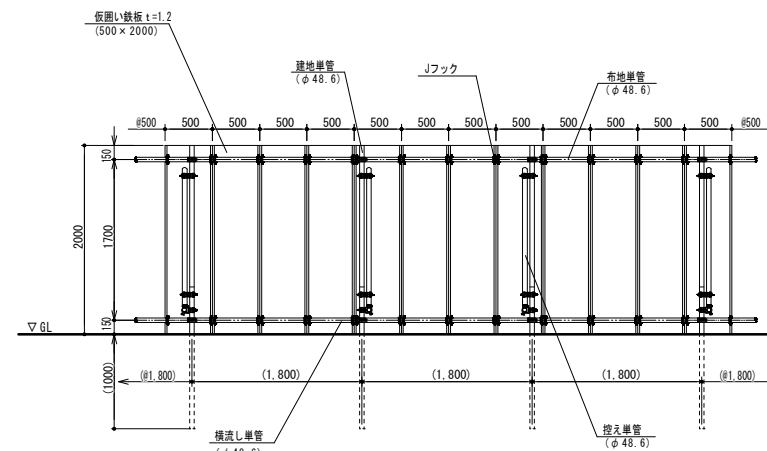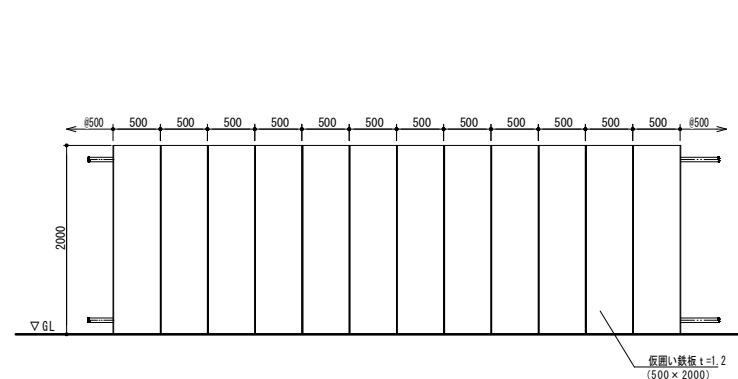


※()内寸法は現場により異なります。

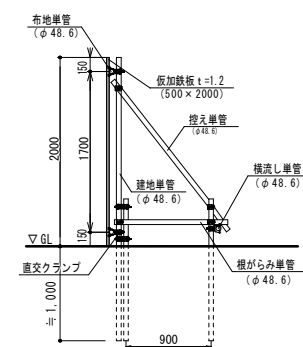





※寸法は、設置場所の詳細により変わります。

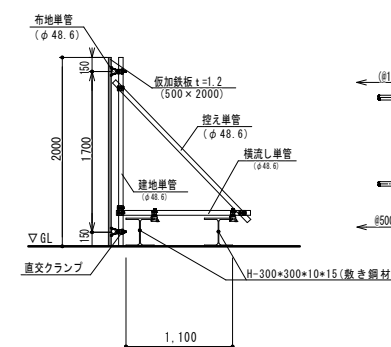

※寸法は、設置場所の詳細により変わります。

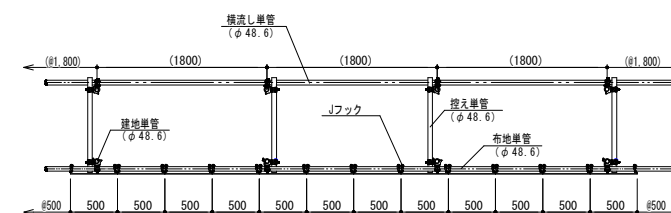

仮 加 い 組 立 図

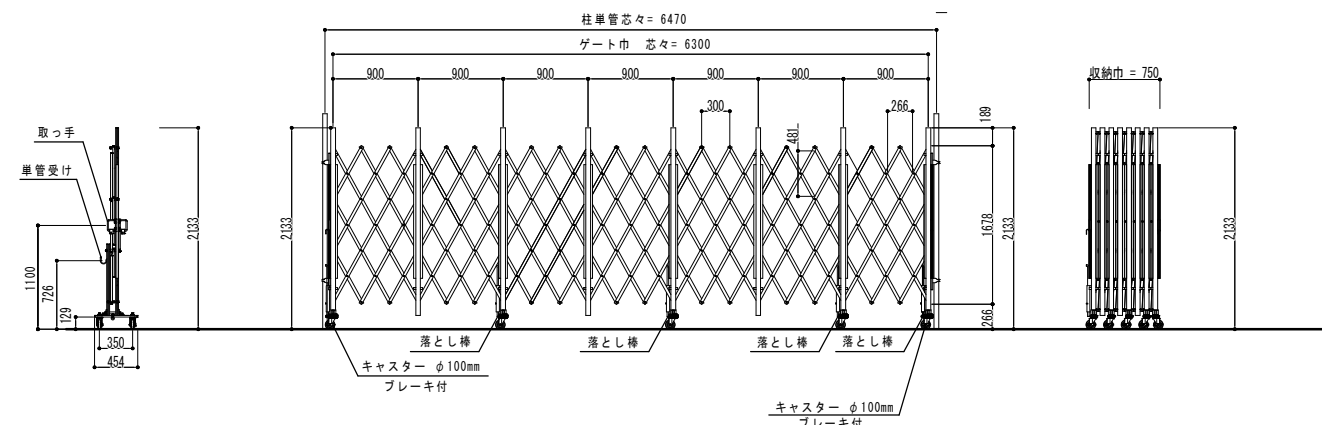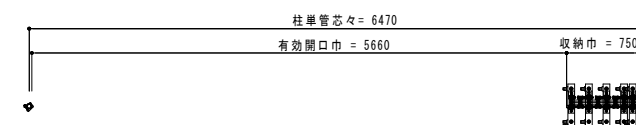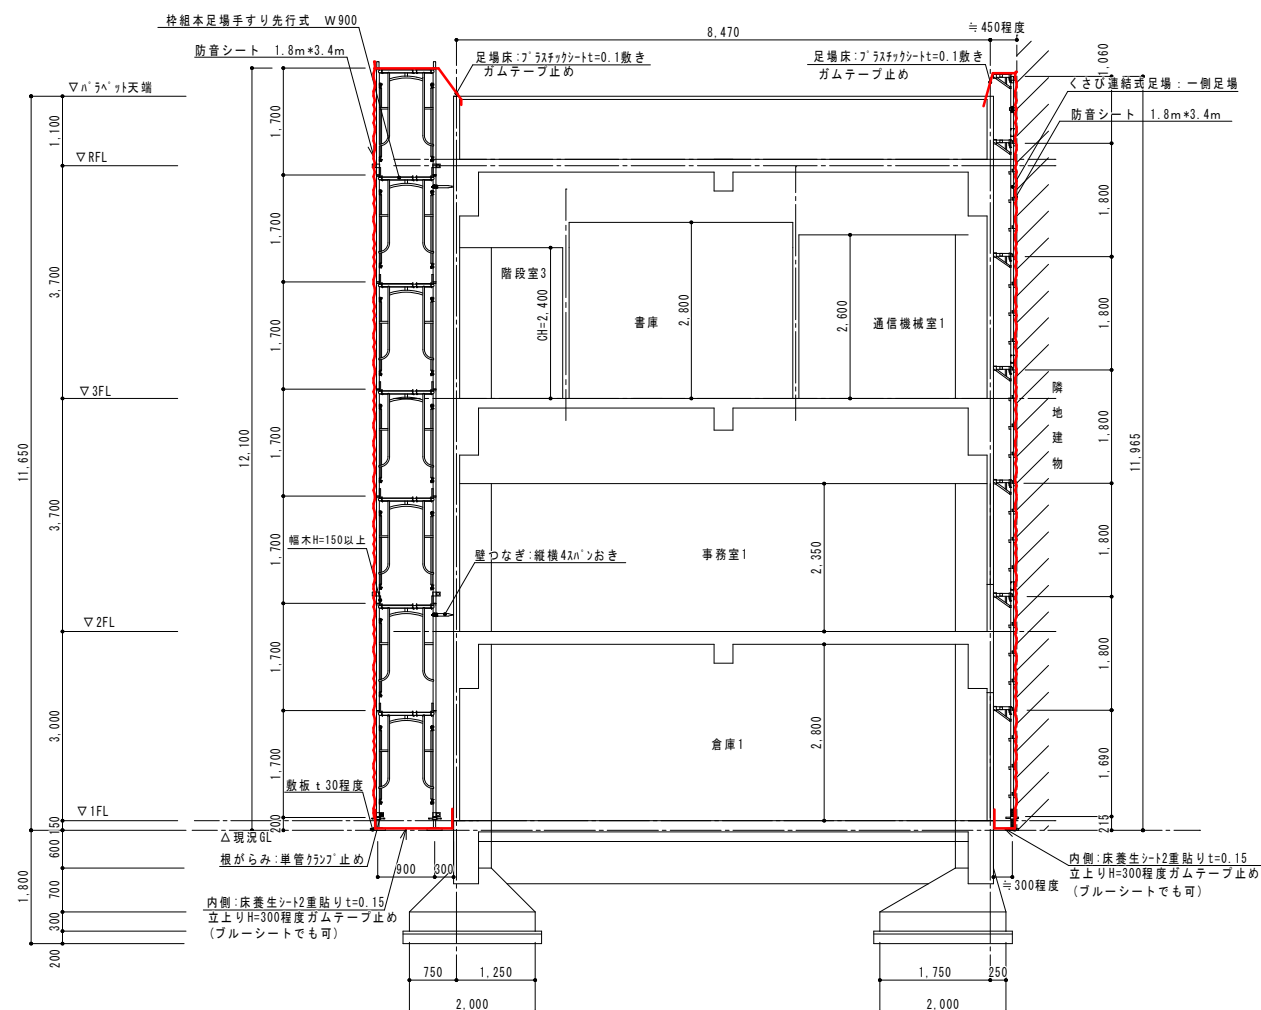


仮門：クロスゲート


当初設計	注意事項・変更事項		/ / 検査済 適合	発注者 糸 魚 川 市	設計者	古畑・シグマ経営共同企業体 シグマ建築設計事務所 一級建築士事務所 新潟県知事登録 (ト) 第2568号 一級建築士 第220874号 管理建築士 松沢 正夫				承認	審査	設計責任	製図	工事名 旧東北電力ビル解体工事	日付 2024.3.28	図面番号 D-40
			/ / 検査済 適合			図面名称 工事仮施設設図【参考図】	備考 A-1 S=1:40,60 A-3 S=1:80,120	意 構	電 機	施 工						

【参考】
本設計書の外壁アスベスト含有建材撤去の積算内容は、次のとおりである。

- 1 シリカスタッコ吹付材
- (1) 解体工事特記仕様書（その1）に基づき、「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル（令和6年2月改正）」（以下マニュアルという）の基準を適用する。
手順： マニュアル211ページ
- (2) 手順概要：養生、試験施工、剥離剤吹付け、塗膜除去、袋詰め、飛散防止剤吹付け、清掃、取り残し確認、養生撤去、最終清掃。
- (3) 東面は、水平方向に足場の階層ごとに除去作業し、足場板を下げながら作業か所を移動する。
- 2 アスロック60mmおよびラムダサイディング15mm（押出成形セメント板）
- (1) 解体工事特記仕様書（その1）に基づき、マニュアルの基準を適用する。
(2) 手順：マニュアル184、186、195ページ
手順概要：養生、除去前の飛散抑制剤吹付け、撤去、袋詰め、撤去中の飛散抑制剤吹付け、清掃、取り残し確認、養生撤去、最終清掃。
飛散抑制剤を吹付け後、外壁をレッカーで吊りつつ、外壁を固定している金物を屋内側から外し、外壁板をレッカーで吊り上げ撤去する（軽量な場合は人力併用）。
- (3) 東面の作業箇所は、足場板を下げながら、下へ移動する。
(4) アスロック及びラムダサイディングは、外壁を板ごと撤去するので剥離剤は使用しない。

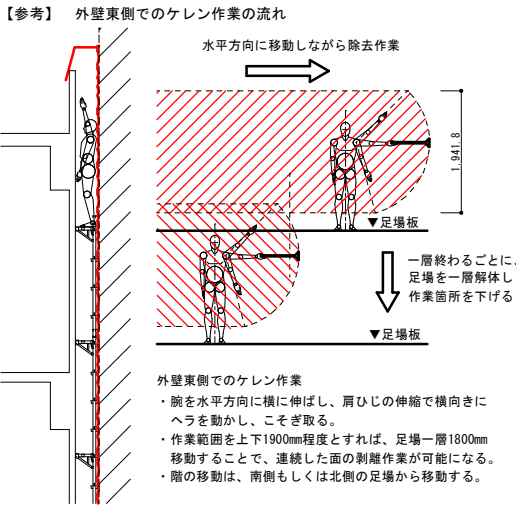

当初設計	注意事項・変更事項			/ / 検査済 適合	発注者 糸魚川市	設計者		承認	審査	設計責任	製図	工事名	旧東北電力ビル解体工事	日付	2024.12.23	図面番号	D-40-1
				/ / 検査済 適合								図面名称	工事仮施設設図【参考図】	縮尺	A-1 S=1:60 A-3 S=1:120	意電 構機	(解)

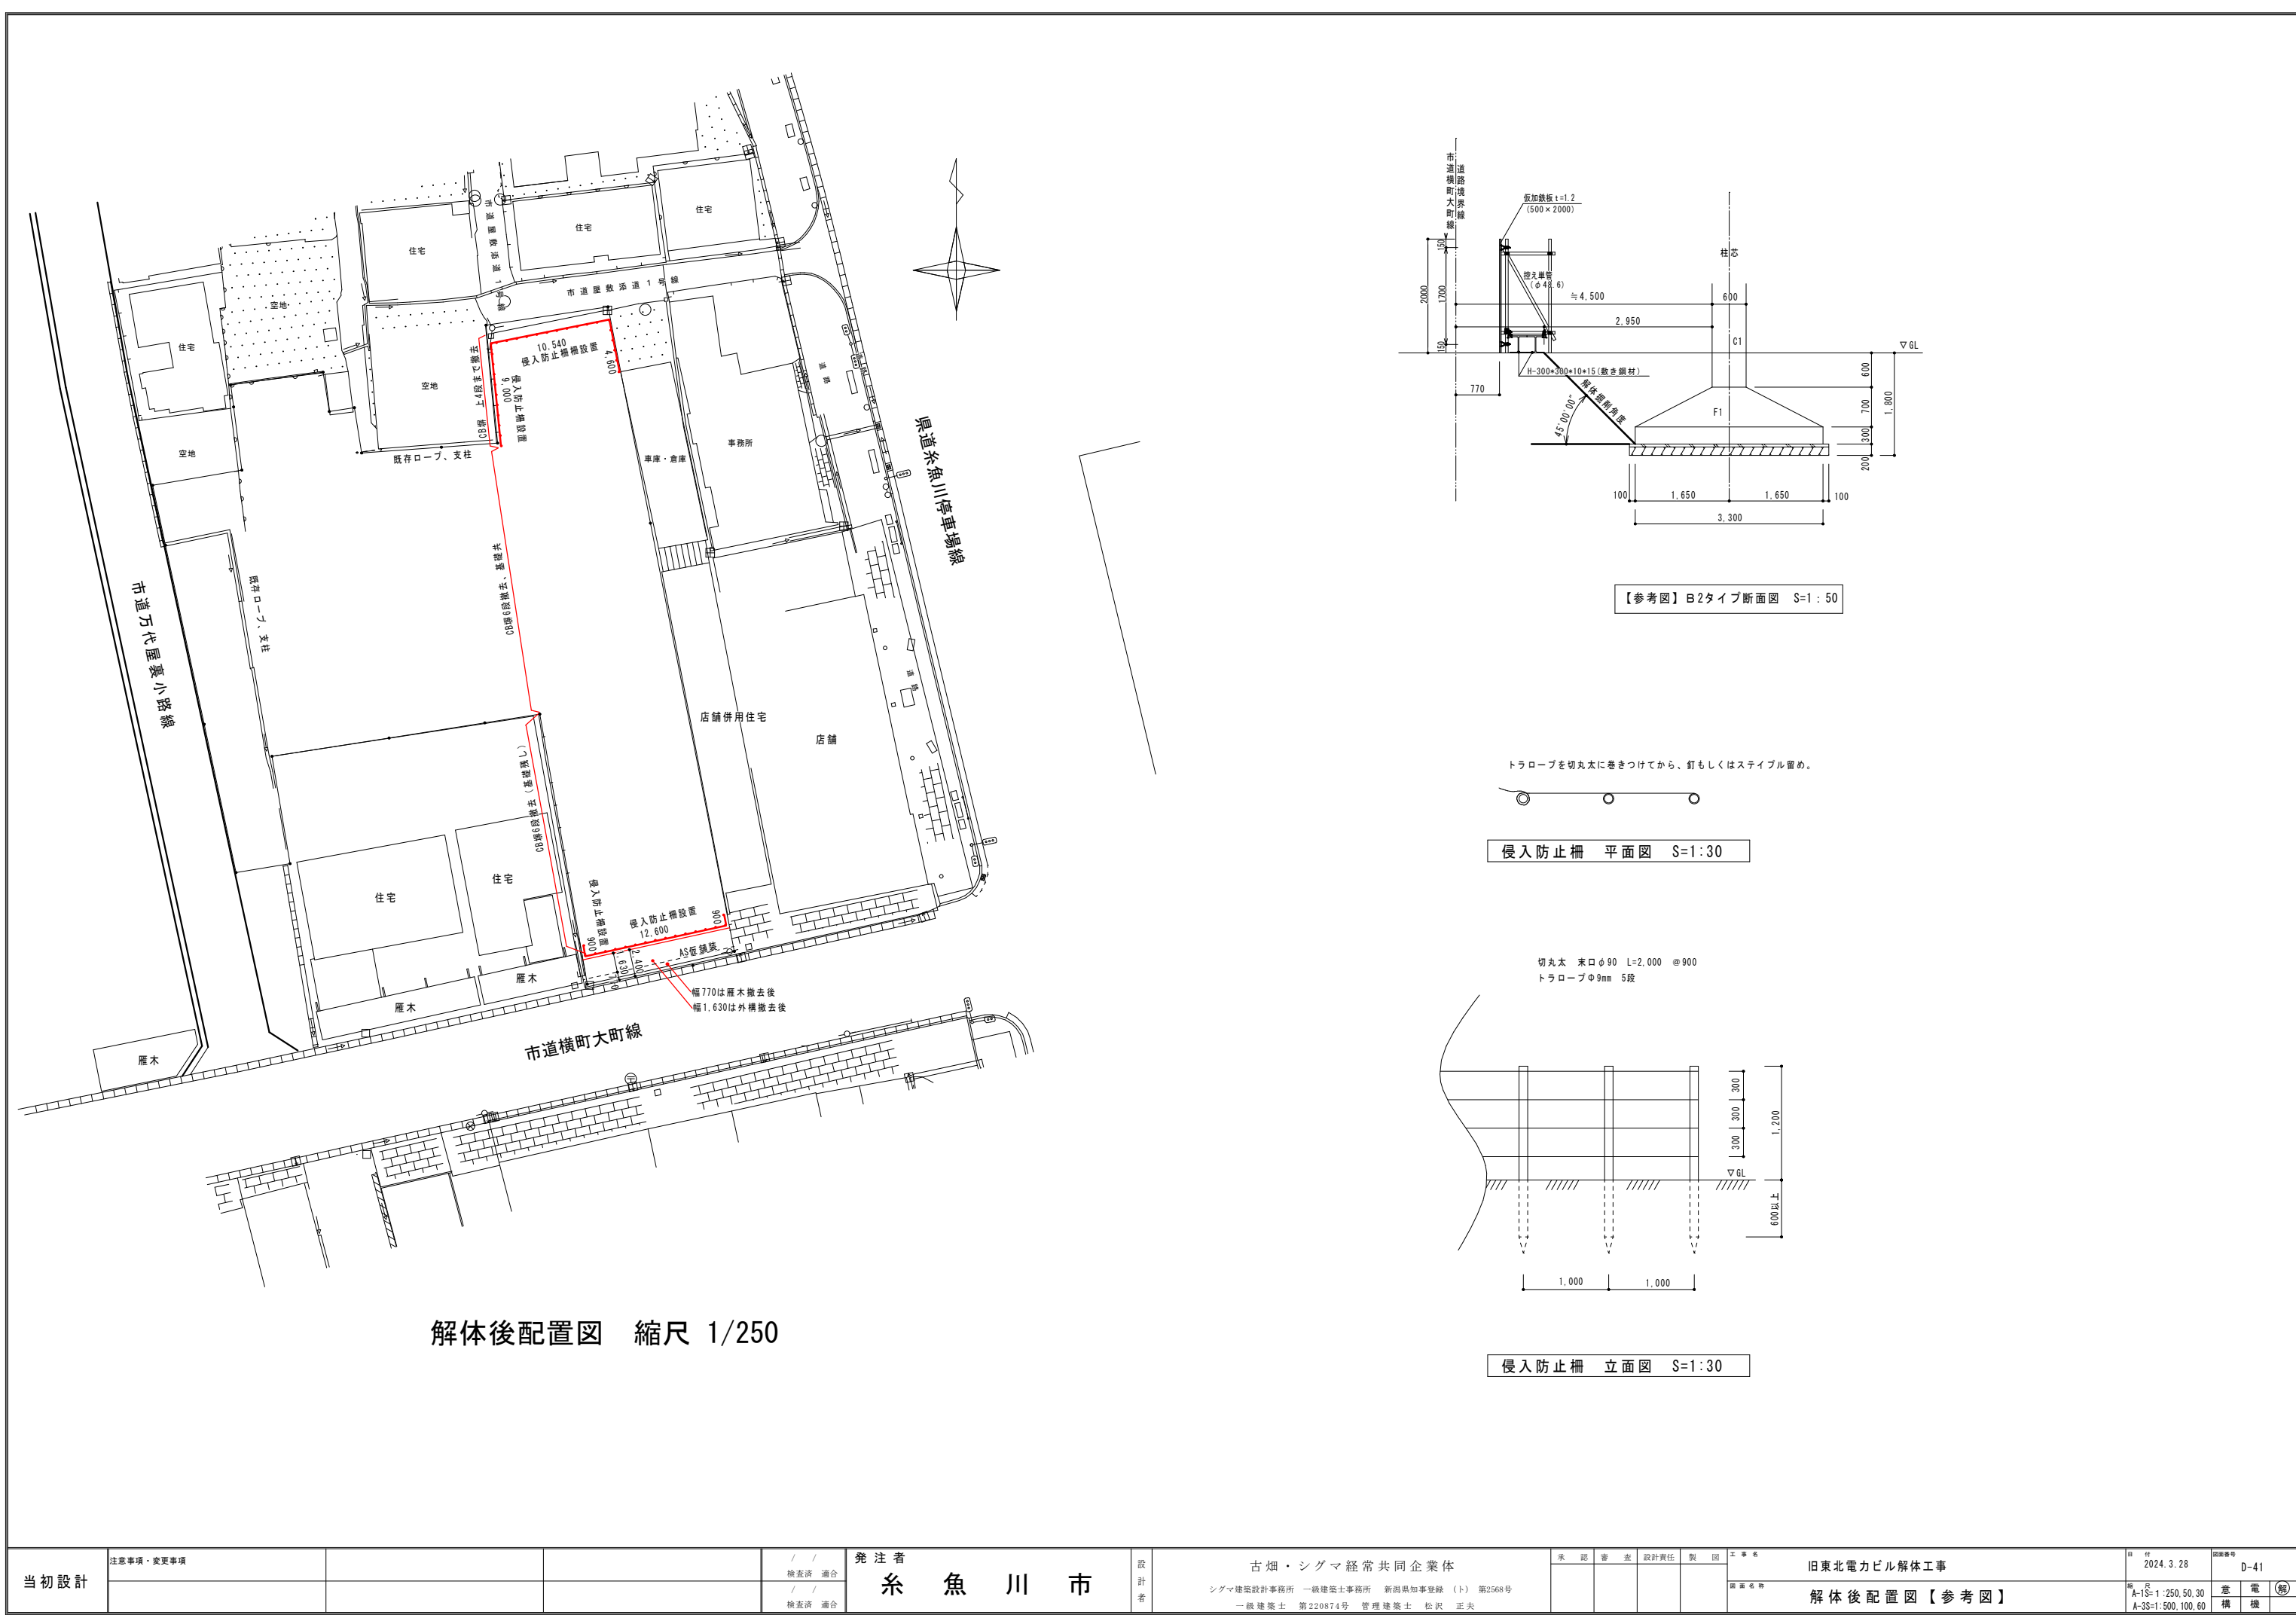


当初設計	注意事項・変更事項		／ ／ 検査済 適合	発注者 糸魚川市	設計者 古畑・シグマ経常共同企業体 シグマ建築設計事務所 一級建築士事務所 新潟県知事登録 (ト) 第2568号 一級建築士 第220874号 管理建築士 松沢 正夫	承認 審査 設計責任 製図	工事名 旧東北電力ビル解体工事 解体後配置図【参考図】	日付 2024.3.28	図面番号 D-41
			／ ／ 検査済 適合					備考 A-1S=1:250,50,30 A-3S=1:500,100,60	



凡例

----- 工事ヤードより30m範囲


 家屋調査対象建物



トラロープを切丸太に巻きつけてから、釘もしくはステイプル留め。




栅 平面图 S=1:30

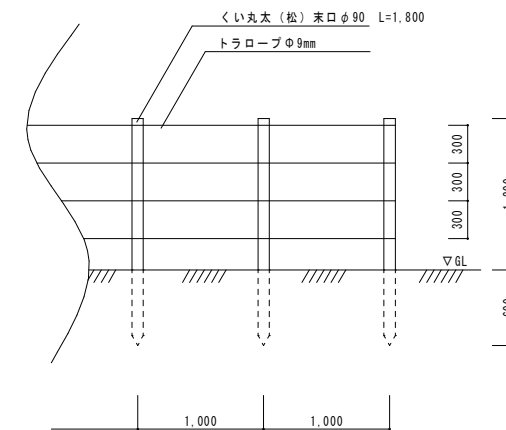


柵 立面圖 S=1:30


当初設計	注意事項・変更事項		/ / 検査済 適合	発注者 糸 魚 川 市	設計者	古畑・シグマ経常共同企業体 シグマ建築設計事務所 一級建築士事務所 新潟県知事登録 (ト) 第2668号 一級建築士 第220874号 管理建築士 松沢 正夫	承認	審査	設計責任	製図	工事名	日 付	図面番号
			/ / 検査済 適合								旧東北電力ビル解体工事 図面名称 解体後外構図面	2024.3.28 竣工 A-1 S=1:250.30 A-3 S=1:500.60	D-43 意 図 機 機 (解)

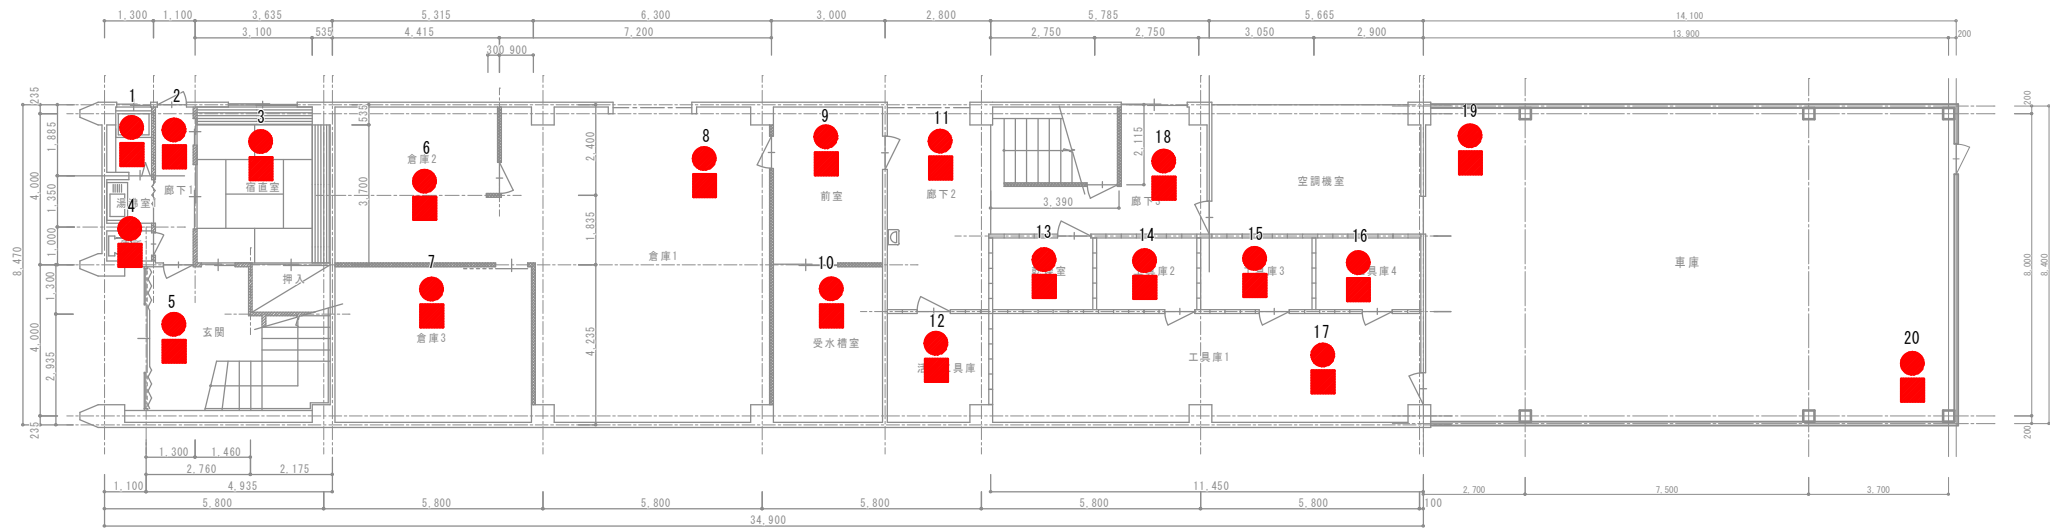

1階 平面図 S=1:100

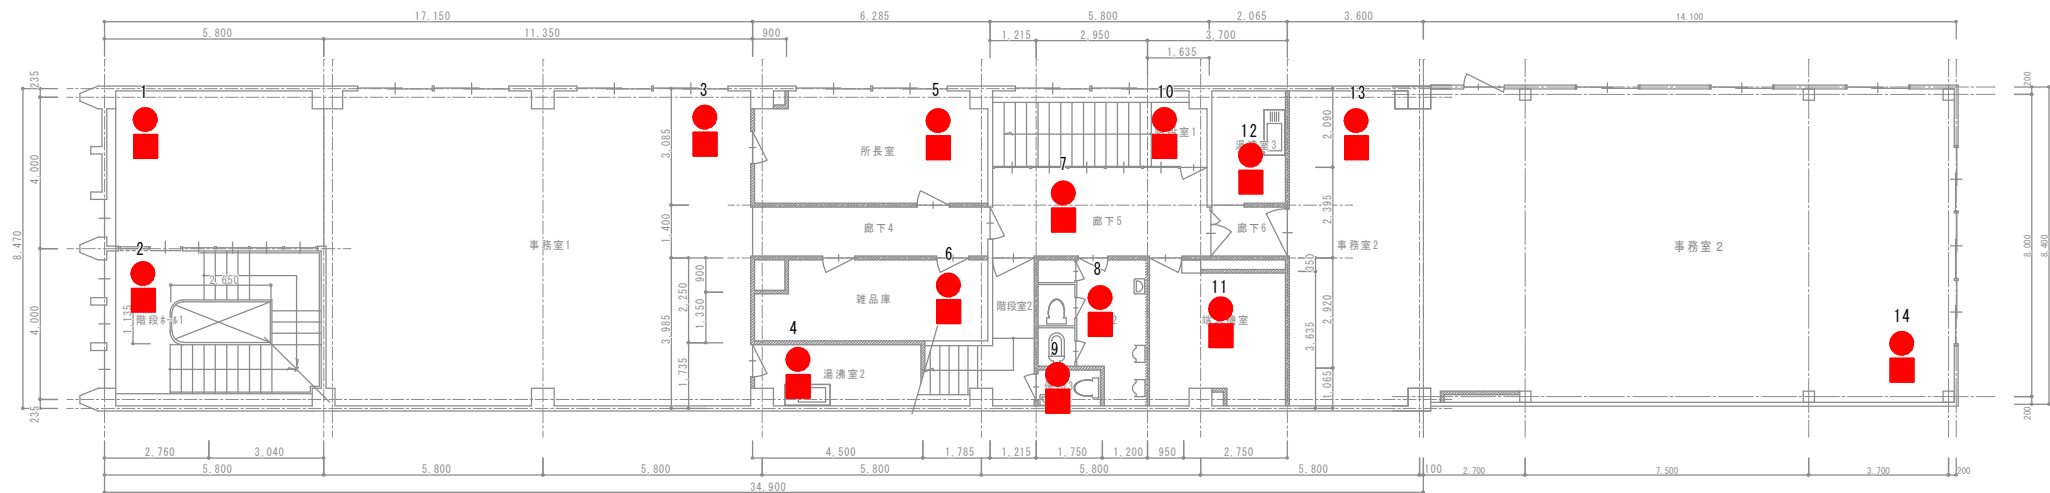

2階 平面図 S=1:100

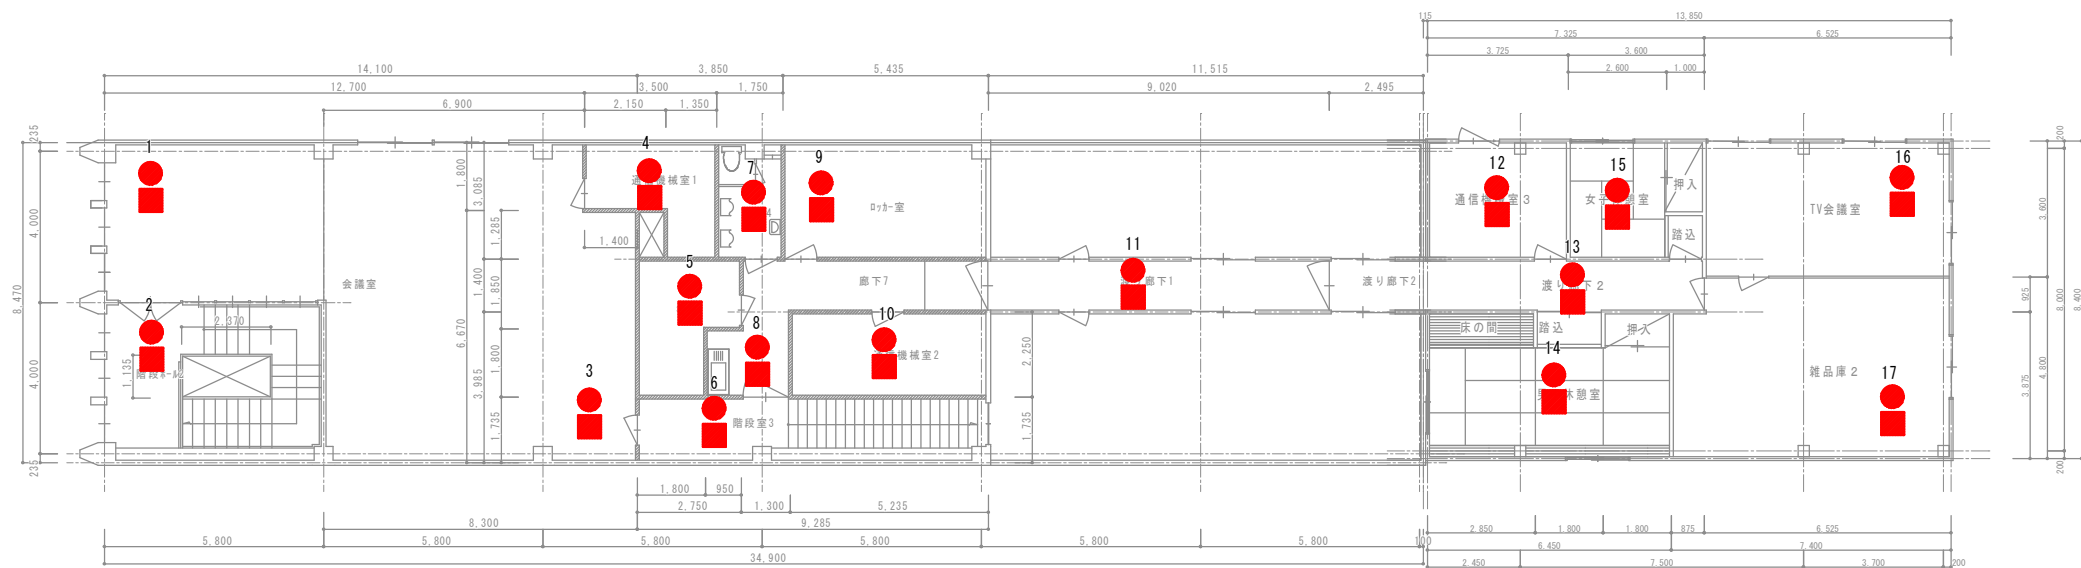

3階 平面図 S=1:100

凡 例

● : 殺鼠剤 設置か所

■ : 殺虫剤 設置か所

殺鼠剤 アース製薬デスマプロ トレータイプ同等品

1階	20か所
2階	14か所
3階	17か所
計	51か所

殺虫剤 アース製薬ブラックキャップ同等品

1階	20か所
2階	14か所
3階	17か所
計	51か所