



物品仕様書

No.	項 目	内 容
1	契約番号	第 389 号
2	品 名	天井カセット型エアコン(長者ヶ原考古館) の新品で、下記の内容を満たすもの。
3	数 量	一式
4	規 格	天井カセット型エアコン(4方向天井カセット形、同時ツインパッケージエアコン) 室内機／2台 室外機(耐塩害仕様)／1台) (1)室内機 電源 単相200V 冷房能力 14.0kW 相当 暖房能力 16.0kW 相当 外形寸法 幅840×奥行840×高さ258mm 程度 ワイヤードリモコン 一式 (2)室外機(耐塩害仕様) 電源 三相200V 外形寸法 幅950×奥行330×高さ1018mm 程度 2 機器取付、電気工事 一式 (設置位置は、別紙図面のとおり) 電気工事 機器搬入据付 室内機は、既設吹出口を使用 冷媒配管、ドレン配管、制御 ※ 室外機-室内機間の一部既設配管を再使用 配線、機器接続工事 室外機架台 既存のものを使用 既設室内機・室外機撤去・処分 既設品：ダイキンFHYCJ80LH 1組 冷媒回収破壊処理 ・上記は想定される作業内容です。見積にあたっては、現場確認をお願いします。 ・設置、解体、廃棄処分に必要な材料及び諸経費を含めてください。 ・特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等の法律に基づき適正に処分・廃棄をお願いします。 ・エアコン設置の作業日程は、落札者との協議により決定します。
5	付属品	ワイヤードリモコン(PAR-47MA、標準パネルPLP-P160HWH 2枚)、分配管(SDD-50SR9) 取扱説明書ほかメーカー標準付属品一式
6	参考銘柄	三菱 PLZX-ERMP160H5 (室内機:PL-ERP80HA4 2台、室外機:PUZ-ERMP160LA15-BS)
7	同等品	可
8	納入場所	長者ヶ原考古館 整理学芸室
9	その他	(1)組立・搬入・各種設定・接続等の費用も含め使用可能な状態での納品を前提として見積りをお願いします。 (2)同等品での見積りを希望される場合は、公告文で指定する期限までに「同等品確認申請書兼承認書」にその規格等が容易に判断できるメーカー仕様書(仕様表、寸法図など)を添付して提出してください。 ※規格に変更がない後継品の場合は、申請不要です。 (3)現場確認を希望する場合は、事前に日時を調整しますので、下記までご連絡ください。 連絡先／長者ヶ原考古館 電話025-553-1900 (4)保証期間は納入完了の日から起算して1年間とします。又この期間において材質・縫製等の不良による故障・破損等の欠陥を認めた場合、その修理は無償(部品代金も含む)で対応をお願いします。
10	担当課・係	文化振興課 文化財係(長者ヶ原考古館)

エアコン系統図

更新（室外機）

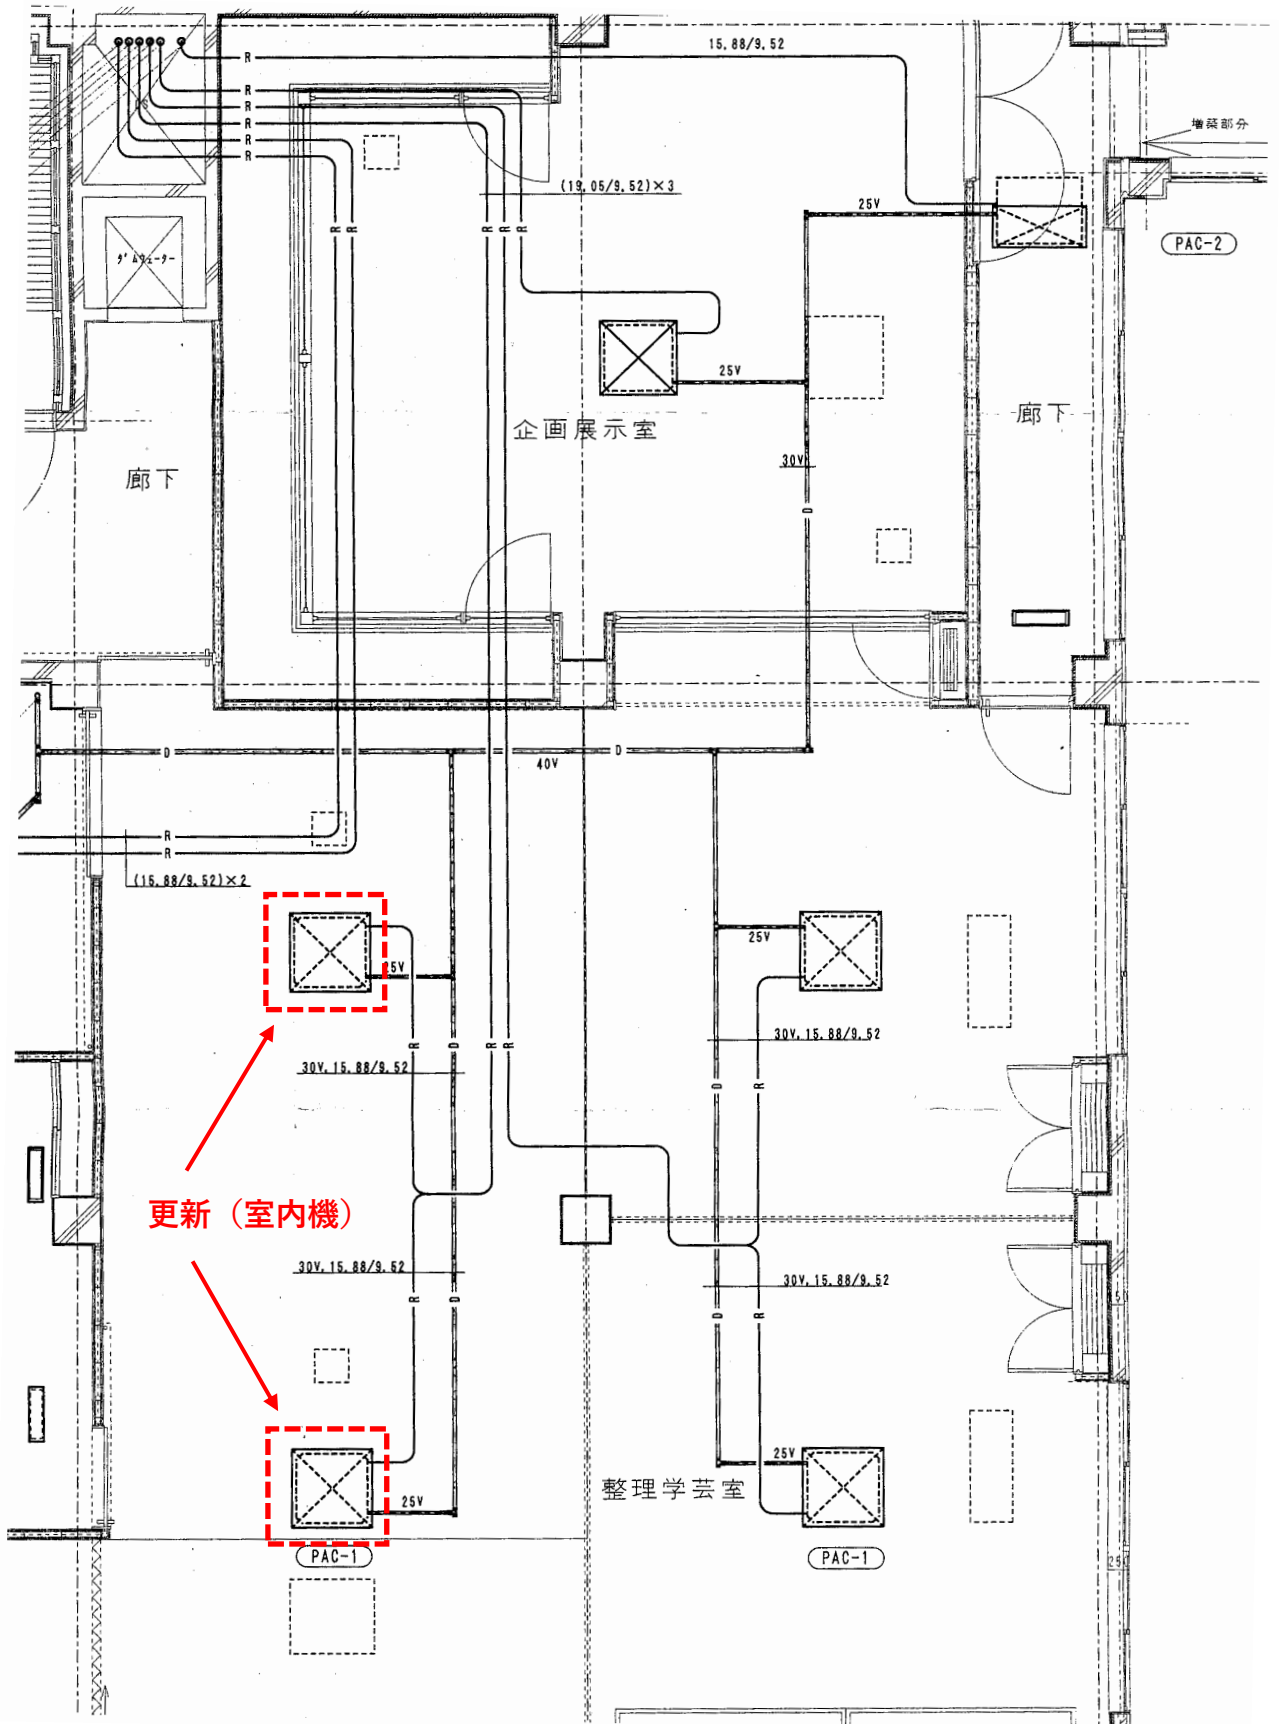

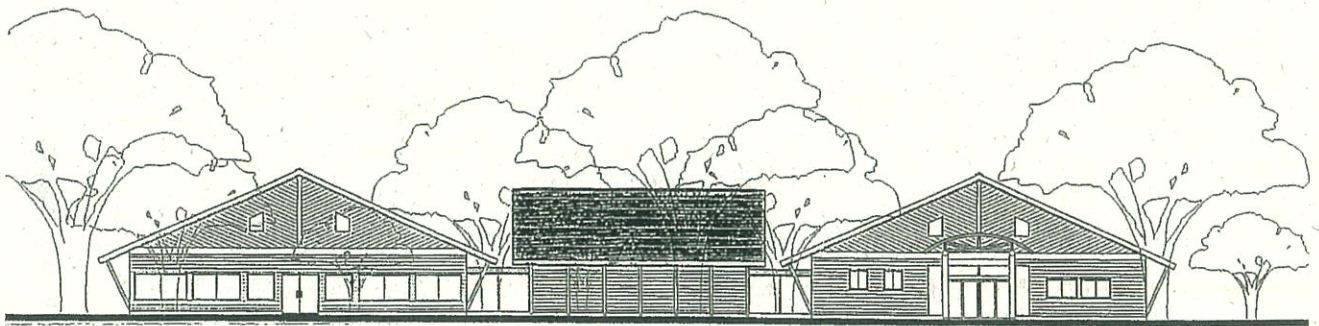

An architectural sketch of a three-story building. The central section is three stories high with a dark, textured roof. It is flanked by two lower wings, each with a gabled roof. The building is surrounded by stylized trees. The foreground shows a sloping ground with some small plants and a yellow rectangular object.

エアコン室外機