

基準水位(せり上がり浸水深)

10.0m以上20.0m未満
5.0m以上10.0m未満
3.0m以上5.0m未満
1.0m以上3.0m未満
0.5m以上1.0m未満
0.3m以上0.5m未満
0.01m以上0.3m未満



玉の木支館  
海拔 7.1m




玉の木支館裏から  
津波浸水域外  
高台への避難道



長圓寺  
海拔 13.9m




玉の木

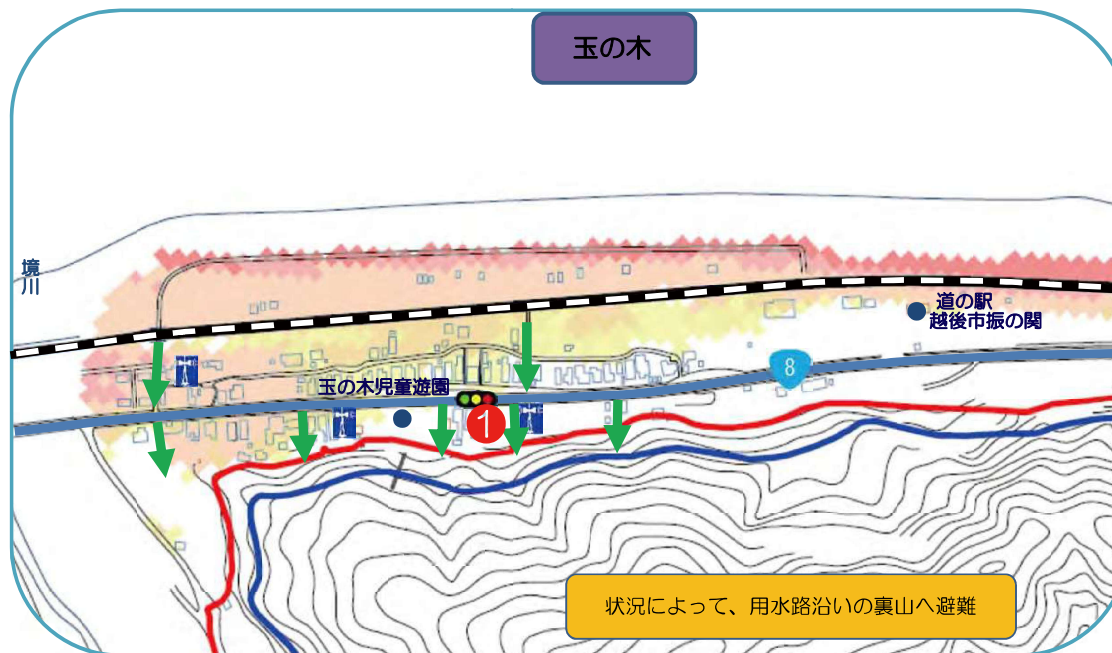

**凡例**

- 海拔 10mライン
- 海拔 30mライン
- 各地区の避難先
- 津波避難ビル
- 指定避難所(津波)
- 主な公共施設
- ← 避難の方向
- 防炎行政無線
- 国道
- 線路
- 信号機
- 踏切

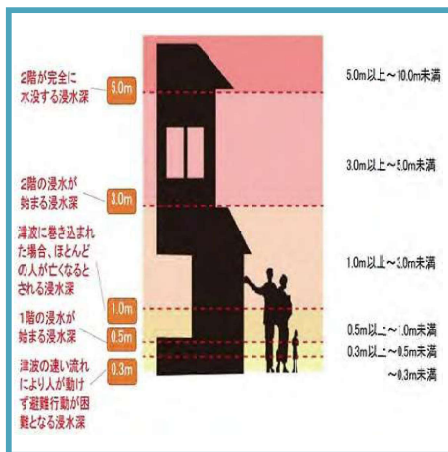

市振

