

基準水位(せり上がり浸水深)

10.0m以上20.0m未満
5.0m以上10.0m未満
3.0m以上5.0m未満
1.0m以上3.0m未満
0.5m以上1.0m未満
0.3m以上0.5m未満
0.01m以上0.3m未満



大王あじさい園上部駐車場
海拔 37.8m





能生小学校(指定避難所)
海拔 21.0m



海洋高等学校
海拔 42.0m



笠原建設資材置場
海拔 35.6m

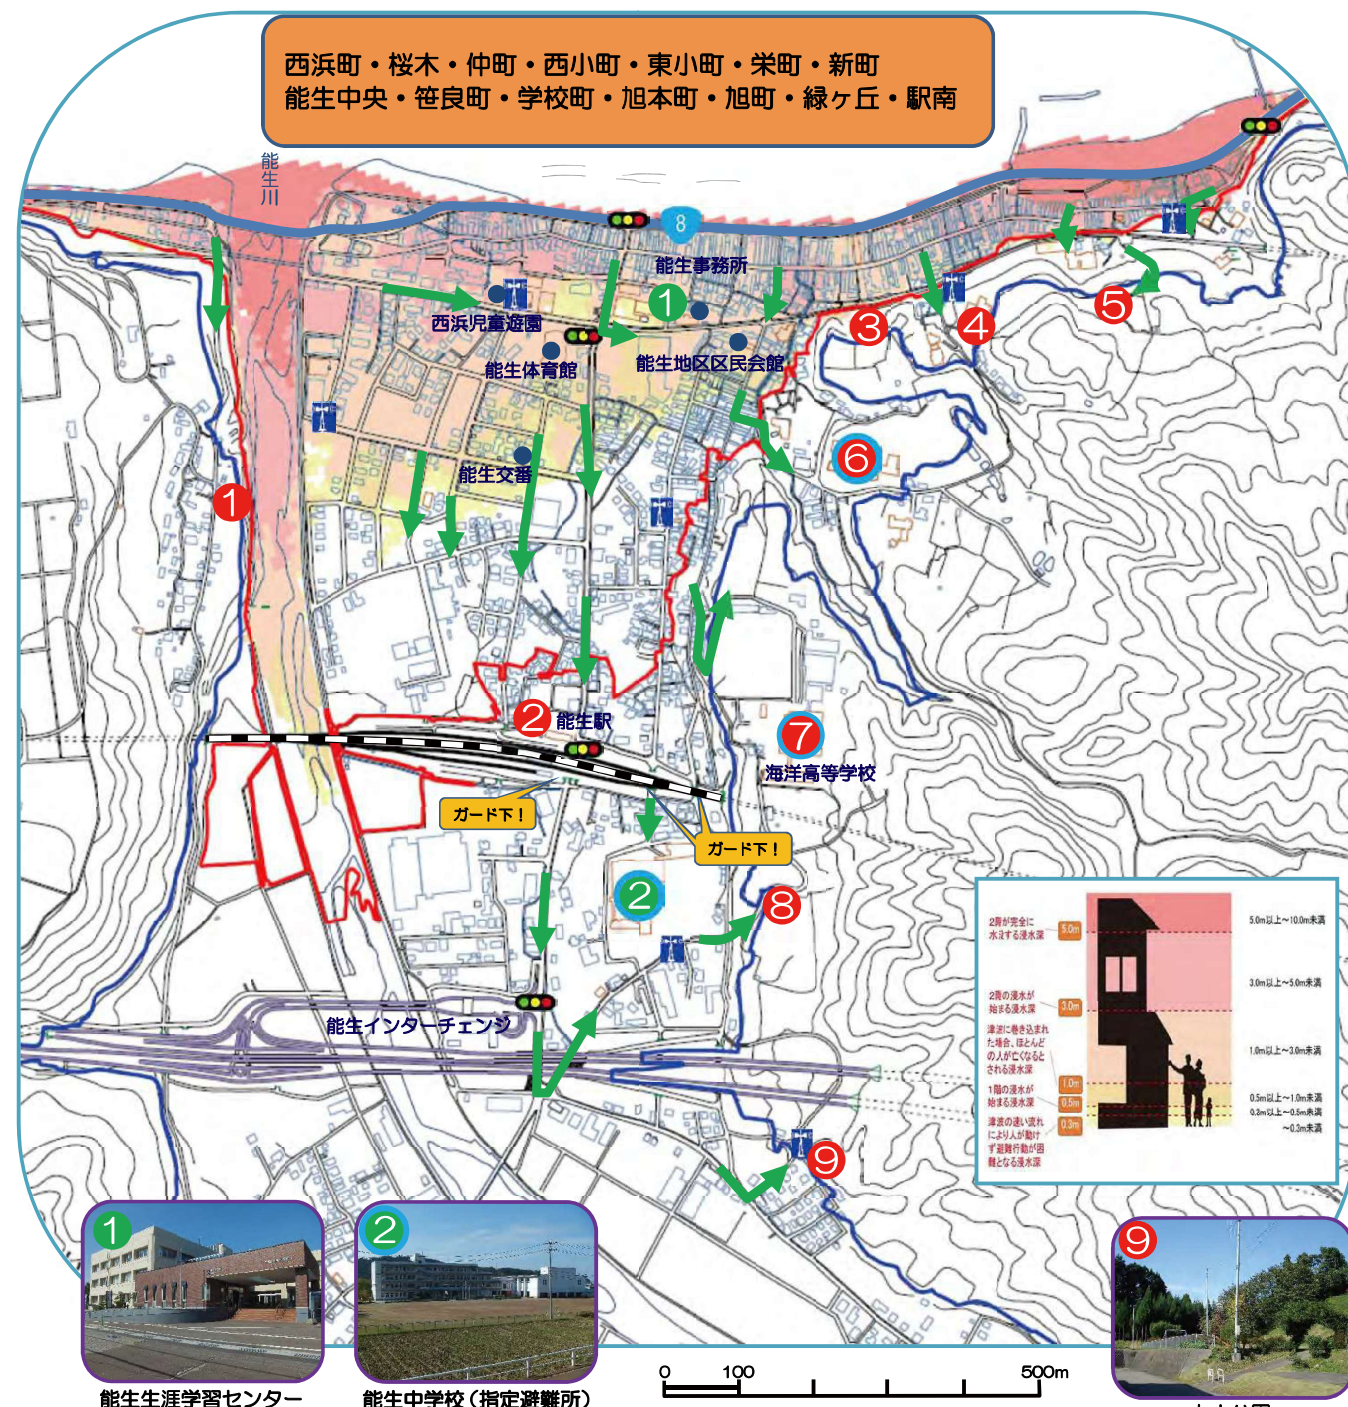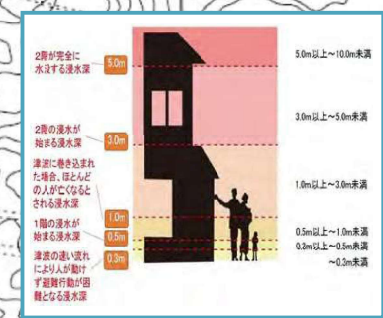

西浜町・桜木・仲町・西小町・東小町・栄町・新町
能生中央・笹良町・学校町・旭本町・旭町・緑ヶ丘・駅南

- 凡例
- 海拔 10mライン
 - 海拔 30mライン
 - 各地区の避難先
 - 津波避難ビル
 - 指定避難所(津波)
 - 主な公共施設
 - ← 避難の方向
 - 防炎行政無線
 - 国道
 - 線路
 - 信号機
 - 踏切



大平寺多目的集会施設
海拔 35.1m



能生駅前広場
海拔 11.2m



金剛院本堂前
海拔 18.8m



実相院駐車場
海拔 29.3m



能生生涯学習センター
3階建・海拔 7.0m



能生中学校(指定避難所)
4階建・海拔 15.0m



丸山公園
海拔 27.9m